



工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB7231-2003  
Basic identification colors and code indications and safety sign for industrial pipelines

自 2003-10-1 起执行

发布单位：国家质量监督检验检疫总局

提出单位：国家经济贸易委员会安全生产局

起草单位：上海市劳动保护科学研究所

批准单位：国家标准局

### 前言

本标准第 4 章 4.1；第 6 章 6.1、6.2 为强制性的，其余为推荐性的。

本标准是对 GB7231-1987《工业管路的基本识别色和识别符号》首次进行修订。

本标准是参考德国 DIN2403-1984《管道按流体介质的标识》和日本 JIS9102-1987《配管系的识别显示》修订的。

为了便于工业管道内的物质识别，本标准的基本识别色由原来的七种颜色增加到八种颜色，管道内物质的标识方法由原来的二种提高到五种。

本标准的附录 A 是标准的附录。



本标准自实施之日起，代替 GB7231-1987。

本标准由国家经济贸易委员会安全生产局提出和归口。

本标准负责起草单位：上海市劳动保护科学研究所。

本标准参加起草单位：上海氯碱化工股份有限公司。

本标准主要起草人：沈国定、郑宝琴、吴高兴。

## 1 范围

本标准规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。

本标准适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道。

## 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB2893-1982 安全色

GB13495-1992 消防安全标志

GB13690-1992 常用危险化学品的分类及标志

## 3 定义

本标准采用下列定义。

### 3.1 识别色 identification colors

用以识别工业管道内物质种类的颜色。

### 3.2 识别符号 code indications

用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。

### 3.3 危险标识 danger label

表示工业管道内的物质为危险化学品。

### 3.4 消防标识 fire label

表示工业管道内的物质专用于灭火。

## 4 基本识别色

4.1 根据管道内物质的一般性能，分为八类，并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样（见表1）。









### 4.2 基本识别色标识方法

工业管道基本识别色标识方法，使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录 A（标准的附录）。

- a) 管道全长上标识；
- b) 在管道上以宽为 150mm 的色环标识；
- c) 在管道上以长方形的识别色标牌标识；
- d) 在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识；

e) 在管道上以系挂的识别色标牌标识。

表 1 八种基本识别色和色样及颜色标准编号

物质种类	基本识别色	色样	颜色标准编号
水	艳绿		G03
水蒸气	大红		R03
空气	淡灰		B03
气体	中黄		Y07
酸或碱	紫		P02
可燃液体	棕		YR05
其他液体	黑		
氧	淡蓝		PB06

图表 八种基本识别色和色样及颜色标准编号

4.3 当采用 4.2 中 b) , c) , d) , e) 方法时, 二个标识之间的最小距离应为 10m。

4.4 4.2 中 c) , d) , e) 的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。

4.5 当管道采用 4.2 中 b) , c) , d) e) 基本识别色标识方法时, 其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交

叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。

## 5 识别符号

工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成，其标识应符合下列要求：

### 5.1 物质名称的标识

- a) 物质全称。例如：氮气、硫酸、甲醇。
- b) 化学分子式。例如： $N_2$ 、 $H_2SO_4$ 、 $CH_3OH$ 。

### 5.2 物质流向的标识

a) 工业管道内物质的流向用箭头表示〔见附录 A 图 A1 中的 a) 图〕，如果管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示〔见附录 A 图 A1 中的 b) 图〕。

b) 当基本识别色的标识方法采用 4.2 中 d) 和 e) 时，则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向〔见附录 A 图 A1 中的 c) 和 d) 图〕，如果管道内物质流向是双向的，则标牌指向应做成双向的〔见附录 A 图 A1 中的 e) 图〕。

5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识，使用方可按需自行确定采用。

5.4 5.1 和 5.3 中的字母、数字的最小字体，以及 5.2 中箭头的最小外形尺寸，应以能清楚观察识别符号来确定。

## 6 安全标识

## 6.1 危险标识

a) 适用范围：管道内的物质，凡属于 GB13690 所列的危险化学品，其管道应设置危险标识。

b) 表示方法：在管道上涂 150mm 宽黄色，在黄色两侧各涂 25mm 宽黑色的色环或色带（见附录 A），安全色范围应符合 GB2893 的规定。

c) 表示场所：基本识别色的标识上或附近。

## 6.2 消防标识

工业生产中设置的消防专用管道应遵守 GB13495-1992 的规定，并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合 4.5、5.4 的规定。

## 附录 A

（标准的附录）

基本识别色和识别符号标识方法应用举例

A1 基本识别色和流向、压力、温度等标识方法参考图

（图 A1）

A1 基本识别色和流向、压力、温度等标识方法参考图(图 A1)

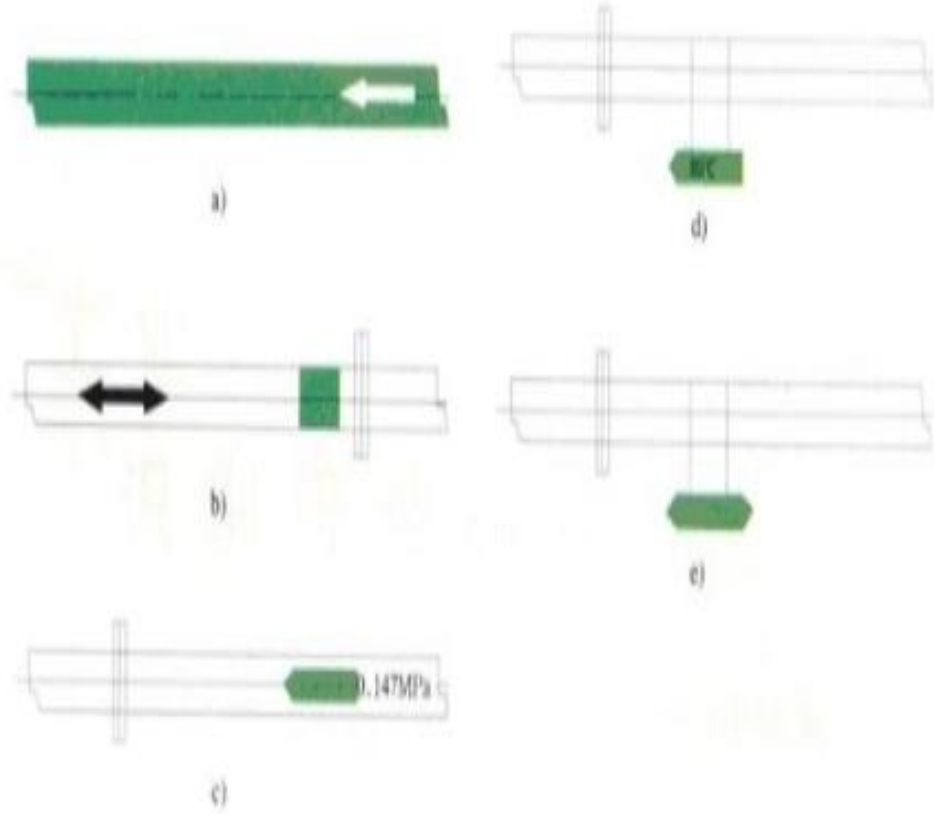
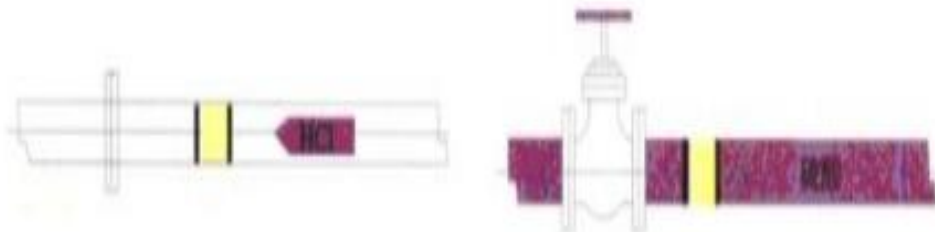


图 A1

A2 危险化学品和物质名称标识方法参考图(图 A2)



## 附:标准之外的参考资料:

### 管道标识解决方案

随着国内环境保护意识不断增强,加快水处理产业的改革与发展已成为国家的一项重点工作。然而,在新建或改造厂房的过程中,经常会发生由于管理不善,工作人员安全意识薄弱而引发的事故。如果能强化安全管理制度并配合适当的安全警示标识将会大大降低安全事故的发生率。

安恒公司依托5年来在水质分析行业中所积累的现场经验,遵循“美国ANSI”标准及“国家工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识”(GB 7231-2003)标准,结合先进的安全标识打印机提出了“管道标识解决方案”,明确标示管道内的介质名称,流向,主要工艺参数等。

### 标识在管道上的黏贴方法

#### 1. 国标(强制执行)

- 管道全长上标识;
- 在管道上以宽为150mm的色环标识,二个标识之间的最小距离应为10m,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位,识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成

#### 2. ANSI标准

- 能够在不同的角度都能看到,如经过阀门时的每个方向,穿过墙体的两端,拐角的两个方向,等等
- 在直的状态下,建议每隔25'(7,620mm)-50'(15,240mm)进行一次标示。

### 管道标识解决方案:

美国 ANSI 标准	管道介质	标识颜色	产品方案	
			胶带	色带
	高危害性,易燃,易爆,有毒,高温高压,放射性的	黄底黑字	AB-YL-4607	ABR-BK-913
			AB-YL-4657	ABR-BK-4635



中国 GB 标准	低危害性，液体或者混合物	绿底白字	AB-GN-4612	ABR-WT-915
			AB-GN-4693	ABR-WT-4629
	低危害性 气体或者混合物	蓝底白字	AB-BL-4609	ABR-WT-915
			AB-BL-4662	ABR-WT-4629
	消防水或者二氧化碳	红底白字	AB-RD-4608	ABR-WT-915
			AB-RD-4666	ABR-WT-4629
	水	绿底白字	AB-GN-4612	ABR-WT-915
			AB-GN-4693	ABR-WT-4629
	水蒸气	红底白字	AB-RD-4608	ABR-WT-915
			AB-RD-4666	ABR-WT-4629
	空气	灰底白字	AB-GY-4686	ABR-WT-915
			AB-GY-4669	ABR-WT-4629
气体	黄底黑字	AB-YL-4607	ABR-BK-913	
		AB-YL-4657	ABR-BK-4635	
酸或碱	紫底白字	AB-PL-4610	ABR-WT-915	
		AB-PL-4672	ABR-WT-4629	
可燃液体	棕底白字	AB-BR-4611	ABR-WT-915	
		AB-BR-4678	ABR-WT-4629	
其它液体	黑底黄字	AB-BK-4689	ABR-YL-4779	
		AB-BK-4682	ABR-YL-4780	

氧		淡蓝白字	AB-BB-4690	ABR-WT-915
安全标识	标识种类	表示方法	产品方案	
			胶带	色带
	危险标识	在管道上涂 150mm 宽黄色, 在黄色两侧各涂 25mm 宽黑色的色环或色带, 安全色范围应符合 GB2893 的规定	AB-YL-4607	ABR-BK-913
			AB-YL-4657	ABR-BK-4635
	消防标识	工业生产中设置的消防专用通道应遵守 GB13495-1992 的规定, 并在管道上标识“消防专用”字样	AB-RD-4608	ABR-WT-915
			AB-RD-4666	ABR-WT-4629